

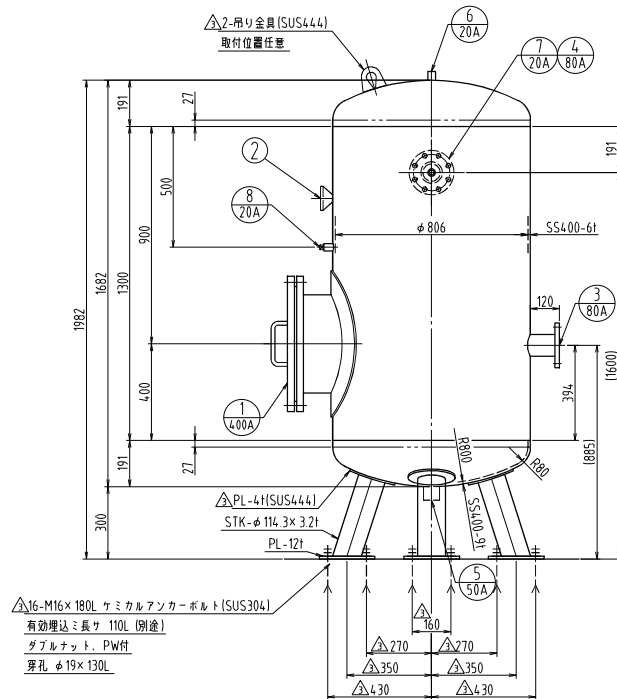


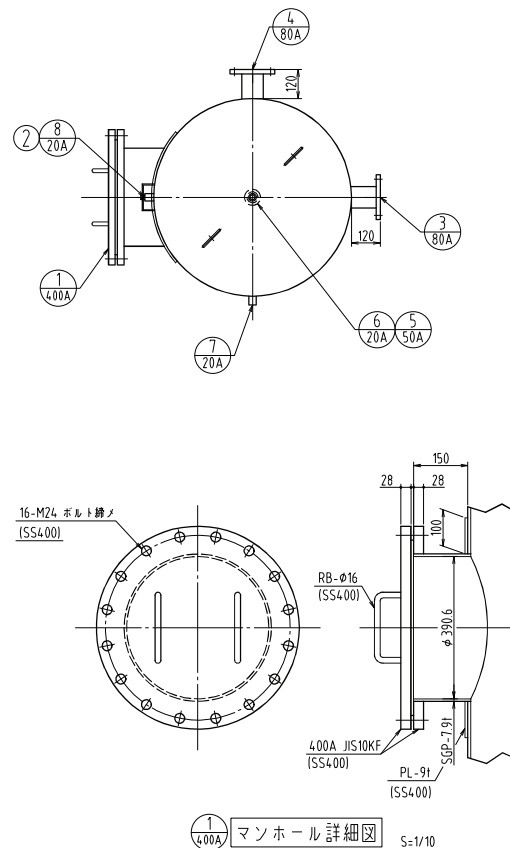

△16-M16×180L ケミカルアンカーボルト [SUS304]
有効埋込ミ長サ 110L (例示)
ダブルナット, PW付
穿孔 φ19×130L

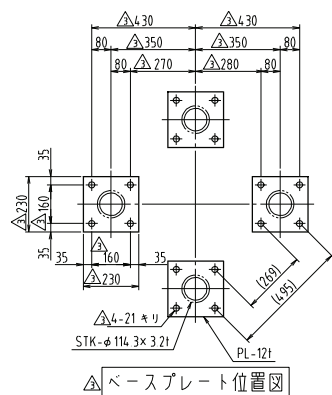

マンホール詳細図 S:1/10

備考	日付	記	事
△	22.9.20	機板を先行手配	
△	22.10.5	製作手配	
△	22.10.12	耐震をKH=2.0へ変更する。重量を変更する。 ベースプレートを変更する。(サイズ・アンカー位置) アンカーボルトをM16へ変更する。 脚部を溶融亜鉛メッキ仕上へ変更する。 脚当て板、吊り金具の材質をSUS444へ変更する。	

13				
12				
11				
10				
9				
8	計装口(予備)	20A	1	ソケット(プラグ止め)
7	安全弁用	20A	1	ソケット
6	エア抜き弁口	20A	1	ソケット
5	ドレン口	50A	1	ソケット
4	冷温水口	80A	1	JIS10KF
3	冷温水口	80A	1	JIS10KF
2	ネームプレート		1	
1	マンホール	400A	1	JIS10KF, RB-φ16(SS400),補強板付
品番	名称	サイズ	数量	備考
ノズルリスト				

TK-1				
鋼板製 クッションタンク仕様				
寸法	φ806 × 1300 H	容積	650 lit	
本体	鋼板: SS400- 6.0t			
	鉄板: SS400- 9.0t			
設計圧力	0.980 MPa			
試験圧力	1.47 MPa			
最高使用温度	45℃	最低使用温度	7℃	
マンホール	フランジ: JIS 10 KF 規格品		SS400	
	フランジ: JIS 10 KF 規格品		SS400	
取出口	ノズルネック: SGP-E			
	ソケット: SS400			
脚材	△PL-4t		SUS444	
	STK-φ114.3×3.2t		PL-12t	SS400
ガスケット	T/# 1995-3.0t			
仕上	本体: 内面エポキシ樹脂ライニング0.4mm以上(常温乾燥型)			
	本体: 外部鉛クロムフリー・錆止メイント2回塗り [JIS K 5674 1種]			
	△脚部: 溶融亜鉛メッキ (溶接部はローバル仕上げ)			
質量	△480 kg			
適用規格	除外			
適用水質	「飲料水の水質基準に関する省令」に適合していること			
特記	△耐震: KH=2.0			
	屋外設置			

納入先	益城町新庁舎建設工事 (機械設備)	承認	
名称	鋼板製 クッションタンク	照査	
	φ806 × 1300 H	設計	
製作基数	1 基	製図月日	22.10.5
		縮尺	1/15
森松工業株式会社		図面番号	03020329-04 ⑤
〒501-0413 岐阜県本巣市見張1430-8 TEL:050-323-0333			